

毎日、安全で美味しい水をお届けします！

すいげん

NO.39

厚岸町水道広報

2026

夏

特 集 1

令和8年度水道事業
予算と事業計画

特 集 2

なぜ、料金改定が必要か



小島床潭間の海底送水管漏水状況

高速道路の建設に伴い、配水管移転工事、施設の移転工事等を予算計上 経常経費と投資的経費総額10億6,837万円

令和 8 年度の水道事業会計予算は 3 月に開かれた町議会第 1 回定例会で可決されました。

収益的収支の予算額は、収入が 4 億 7,376 万円で、前年度に比べ 5,475 万円の増、支出が 4 億 3,404 万 2 千円で、前年度に比べ 6,166 万 3 千円の増となっています。

事業は、配水管布設替工事、高速道路の建設に伴う施設の移転工事、メーター取替工事、水道施設の流量計更新工事等を予定しています。

予算の概要

◆企業会計のしくみ

水道事業及び簡易水道事業は地方公営企業法が適用され、必要な経費は水道料金で賄う独立採算制が原則です。

予算は料金収入や営業経費などの経常活動に関する「収益的収支」と施設整備などの投下資本に関する「資本的収支」の 2 本立てとなっています。

水道事業予算とは水道事業予算及び簡易水道事業予算のことです。

【収益的収支】

収益的収支の見込みは、収入総額が 4 億 7,376 万円で、前年度に比べ 5,475 万円（13.1%）の増となっています。収入の柱である給水収益が、前年度に比べ 3,727 万 1 千円（10.9%）の減を見込んでいます。

また、収益的支出の総額が 4 億 3,404 万 2 千円で、前年度に比べ 6,166 万 3 千円（16.6%）

の増となっています。主に、原水及び浄水費や減価償却費の増によるものです。（図 1）

この結果、収支差額は 3,971 万 8 千円となる見込み（税抜の損益では、2,060 万 7 千円の純利益）です。


【資本的収支】

資本的収支の見込みは、収入総額が 4 億 6,547 万円で、前年度に比べ 2 億 7,473 万 6 千円（144.0%）の増となっています。内訳は、主に、企業債が 5,700 万円（52.4%）増の 1 億 6,570 万円、補助金が 1,025 万 2 千円（40.8%）減の 1,490 万 1 千円、


補償金が 2 億 2,745 万 6 千円（464.2%）増の 2 億 7,645 万 6 千円となっています。

また、資本的支出の総額が 6 億 3,432 万 8 千円で、前年度に比べ 2 億 9,308 万 3 千円（85.9%）の増となっています。内訳は、建設改良費が 3 億 4,935 万 3 千円（312.3%）増の 4 億 6,121 万 3 千円、総係費が 5,287 万 5 千円（69.4%）減の 2,333 万 7 千円、メーター設備費が 8,559 万円（14.6%）減の 5,008 万 1 千円、企業債償還金が 516 万 4 千円（5.5%）増の 9,969 万 7 千円となっています（図 2）。

■図 1 収益的収支
水道水を作り、家庭などにお届けするための経費と財源

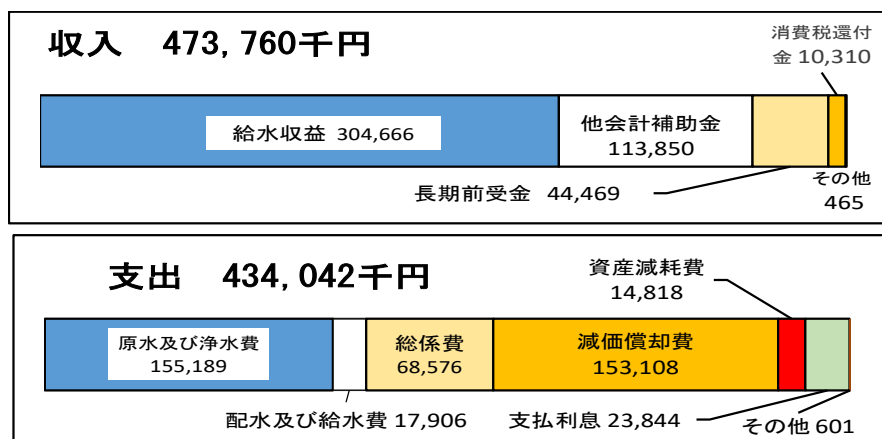

■図2 資本的収支
水道施設を建設・改良するために必要な経費と財源

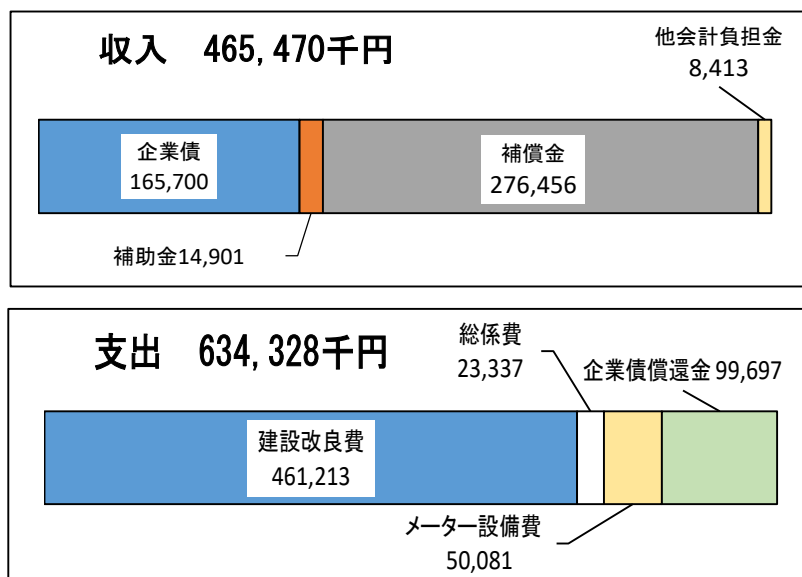

資本的収支の不足額 1 億 6,885 万 8 千円は、当年度分損益勘定留保資金 1 億 2,345 万 7 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,845 万円、減債積立金 1,094 万 5 千円、建設改良積立金 1,600 万 6 千円で補填することとしています。

業務の予定量

業務の予定量は、前年度水量実績を基に、令和 8 年度の水需要の見通しを立てたものです。給水戸数は前年度に比べ 2 戸減の 5,648 戸で、年間総配水量は

16,701 立方メートル (1.1%) 増の 160 万 5,783 立方メートルで、一日平均給水量は 45 立方メートル (1.0%) 増の 4,399 立方メートルの見込みです (表 1)。

■表 1 業務の予定量

区 分	単位	8 年度	7 年度	増 減	率 (%)
給 水 戸 数	戸	5,648	5,650	▲ 2	0.0
年 間 総 配 水 量	m ³	1,605,783	1,589,082	16,701	1.1
一 日 平 均 給 水 量	m ³	4,399	4,354	45	1.0

令和 8 年度の主な事業

●配水管布設替等事業 2 億 7,120 万 5 千円 (8,344 万 5 千円)

港町地区や片無去地区の配水管布設替工事や配水管整備工事などを予定しています。

●尾幌ポンプ場新設事業 1 億 1,600 万円

高速道路の建設に伴い、現在の施設に移転が必要となるため、門静地区にポンプ場の新設工事を予定しています。

●設備整備更新事業 9,700 万 8 千円

厚岸浄水場のろ過池制御盤更新工事、テレメーター更新工事などを予定しています。

●メーター設備事業 5,008 万 1 千円 (△855 万 9 千円)

※()内は前年度当初比増減額です。

水道メーター (量水器) の新設や有効期間が満了するメーターの交換を予定しています。新設、交換あわせて 635 台 (△153 台) の予定です。



水道事業の現状をお知らせします

水は、私たちの生活や社会の経済活動に欠かせないものです。蛇口をひねると出てくる水ですが、安全で安心な水を安定的にお届けするためには、取水から配水まで多くの水道施設と高度な浄水処理が必要です。そして、この体制を維持するためには、しっかりとした財政基盤が必要です。

将来にわたり水道施設を維持し、安全で安心な水を安定的に提供していけるよう、厚岸町上下水道事業経営審議会の答申内容や使用者の皆さんからの意見を参考に、水道料金の改定に向けた作業を進めていますが、改めて「なぜ、水道料金改定が必要か」水道事業の現状をお知らせします。

水道維持に係る費用の現状

厚岸町の水道水のうち約9割はホマカイ川を水源としています。川の下流部から取水しているため、水質に影響を与える流域面積が広く、飲み水にするまでに、ごみ、色、臭いを取り除くために多くの薬品や動力（電気代）が必要となります。

また、近年では老朽化に伴い、浄水場や水道管の修繕も増加しています。

減少する収益・増加する費用

給水収益は人口減少や節水器具の普及などが影響し、減少傾向となっています。

一方で、費用については、近年、委託料や修繕費、動力費、薬品費といった施設の維持管理費用が、物価高騰や人件費単価の上昇により増加傾向にあります。

（図1・表1）

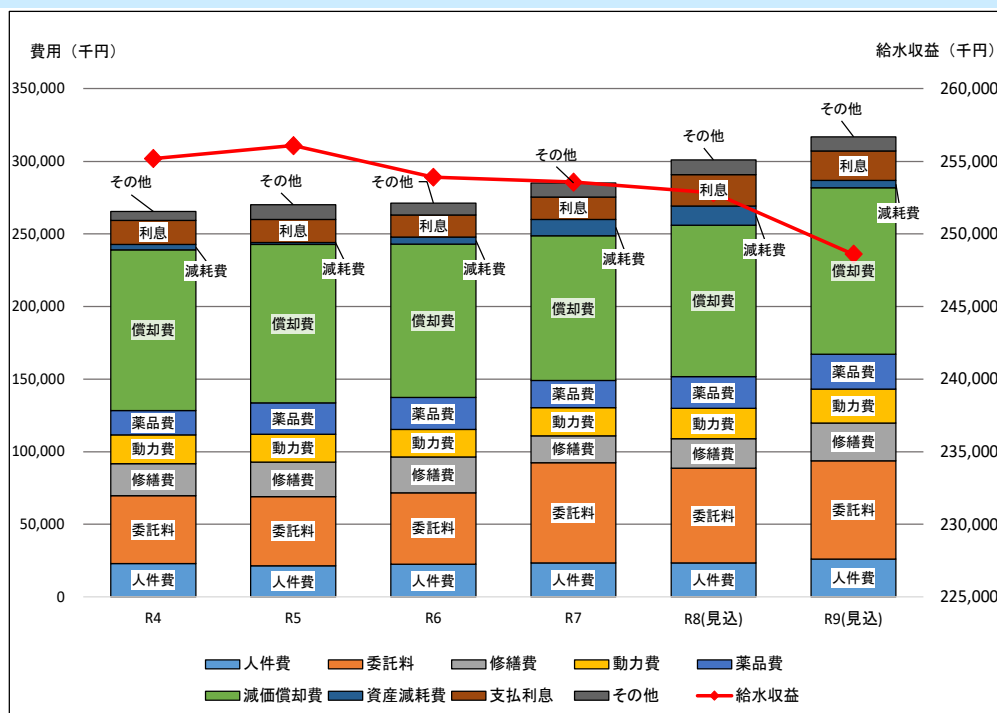


図1 令和4年度の料金改定以降の費用割合及び給水収益の推移

老朽化が進む水道施設

高度経済成長期に整備された水道施設は、耐震性能を保有しておらず、更新による耐震性能の取得が大きな課題となっています。

厚岸浄水場は建設から 52

年が経過し、8年後には耐用年数の60年を迎えます。さらに、水道管は全体の約5割が耐用年数の40年を経過しています。

また、厚岸浄水場や水道管の耐震性能向上の対策は、全国平均と比べると遅れていて、令

（単位：千円）

年度	R3（決算）	R7（決算）	R9（見込）	R7-R3差額	R9-R3差額
人件費	21,401	23,507	26,110	2,106	4,709
委託料	47,483	68,800	67,618	21,317	20,135
修繕費	18,038	18,740	25,972	702	7,934
動力費	16,051	19,303	23,352	3,252	7,301
薬品費	14,563	18,664	24,092	4,101	9,529
減価償却費	114,654	99,632	114,553	△ 15,022	△ 101
資産減耗費	13,893	11,434	5,178	△ 2,459	△ 8,715
支払利息	17,986	15,501	20,198	△ 2,485	2,212
その他	6,098	9,505	9,870	3,407	3,772
合計	270,167	285,086	316,943	14,919	46,776

表1 令和3年度（料金改定前）、令和7年度（料金改定後）及び令和9年度（見込み）の費用比較

皆 さん からの 意見

令和8年5月25日から6月24日まで、料金の見直しと経営改善方策について、皆さんの意見を募集しました。水道の安定供給や計画的な施設の更新についてなど様々なご意見をいただきました。



- 多くの家庭が該当する使用水量区分「10立方メートルまで」の改定率に納得できません。また、下水道工事を実施している家庭のことももう少し考慮してください。
- 役場水道課は、老朽化及び耐用年数が超える前に何らかの対応をする必要があったと思います。人口も減っていくなかで料金の見直しは考えられません。他の支出を減らして、水道施設の整備に回すべきです。
- 老朽化する水道管等の更新については致しかねないと思いますが、収入が少なく、ぎりぎりでの生活です。あまり生活に支障のない程度で、水道料金改定をお願いしたい。
- 老朽化した浄水場や水道管計画的に更新するのは賛成です。

- 今回の改定（例）を見ると、一般家庭に配慮されていると感じますが、それでも結構な負担ですし、口径の大きな施設の基本料金改定率の大きさが目を引きます。
- 水道施設は、皆の財産なのはわかりますが、生活保護じゃない人と生活保護者の差を考えてほしいです。生活保護者に対して、何らかの優遇措置をもっていただけたらと願ってます。
- 私は年金暮らしですが、物価は上昇し、税金は高い状態で、デイサービス、介護ヘルパー、介護タクシーなど全て値上げになってます。水道とガスだけが安心して使用することができていたのに、料金が気になり不安で使いづらくなります。もう少し水道料金改定の値上げ幅を小さくしてもらいたいです。

和5年度末の国土交通省の点検結果を基に全国平均と耐震化率を比較すると、令和6年度末時点で厚岸浄水場を含めた浄水施設の耐震化率は0.0%（全国平均42.8%）、基幹管路といわれる重要な水道管の耐震化率は2.6%から7.6%（全国平均23.2%から31.7%）にとどまり、全国平均と比べると大きく差があります。

耐震性能を保有していない老朽化した水道管は、漏水が発生しやすくなり、断水により水の供給ができなくなる可能性も高まるため、計画的な更新による耐震性能向上に努めていく必要があります。

また、老朽化が進む厚岸浄水場は、現在の位置では津波浸水

の危険性があることに加え、川を水源としているため水質の変動が激しいことから、維持運営費抑制の観点から水源見直しを含めた浄水場の更新について検討を進めていきます。

今後の経営について

水道事業は、本来、独立採算が原則ではありますが、厚岸町では、平成29年度から政策的配慮が必要と考えられるもの及び一般会計が負担すべきものを勘案し、一般会計から補助金を繰り入れることで収支を保つことができております。

令和4年度の料金改定から3年が経過し、昨年、人口動態や社会情勢を見据えた財政推計を行ったところ、令和9年度から収支を保てなくなる試算となり

ました。

このことから、将来に渡って安全・安心な水を安定して提供していけるよう、昨年11月、水道使用者や有識者で構成する上下水道事業経営審議会に、水道料金の見直しについて諮問し、今年5月15日に、全体の料金水準は、料金算定期間に見合う適正な原価に基づき、政策的配慮が必要と考えられるもの及び他会計が負担すべきものを勘案した上で、平均で約27%程度引き上げることが適当との答申がありました。

今後は、人口動態や密度に応じた中長期的な財政見通しのものと、水需要に応じた施設更新などを行います。

2026 年 夏号 (通巻 75 号)
令和 8 年 8 月 1 日発行

■発行／厚岸町
■編集／水道課
〒088-1192
厚岸町真栄 3 丁目 1 番地
TEL 0153-52-3131
FAX 0153-52-4284
E-mail／
suidou@akkeshi-town.jp



●近年、水道管から漏水する頻度が高くなっています。ご自宅前の道路上や歩道で水が湧いているなど疑わしい状況を発見した際には、速やかに水道課へご連絡ください。

また、各家庭において水回りの不具合など修理依頼が必要の際には、右に厚岸町の指定する工事業業者一覧を載せておりますので、お問い合わせください。

編集後記

▼ 4 月に建設課から異動となり、水道課水道施設係に配属になりました米田です。以前担当していた内容とは全く異なることが多く、慣れない日々が続いております。一日でも早く水道事業に関する知識を身につけ、町民の皆様に安全安心な水を供給し、日常生活を支えられるよう一生懸命取り組んでいきますので、よろしくお願いします。(米田)

水道管の凍結や漏水、水洗トイレの工事やトラブルは指定工事店へ依頼してください。



このQRコードから以下一覧を掲載した厚岸町のホームページをご覧ください。

厚岸町指定給水装置工事業業者 公共下水道排水設備等指定工事店

	指定工事業者名	事業所又は本社所在地等	電話番号	できる工事	
				水 道	下水道
町内	有限会社浅野石油	厚岸町真栄1丁目130番地	0153-52-2764	○	
	有限会社ペニ岩井商店	厚岸町真栄3丁目67番地	0153-52-3622	○	
	オオタ設備	厚岸町門静1丁目342番地	0153-52-4887	○	○
	株式会社佐藤工業	厚岸町白浜1丁目172番地	0153-52-2406	○	○
	太平洋設備株式会社	厚岸町港町4丁目98番地	0153-52-3563	○	○
	たけだ工務店株式会社	厚岸町太田3の通り34番地11	0153-52-7600		○
	田崎土建株式会社	厚岸町門静2丁目8番地	0153-52-3422	○	○
	株式会社宮原組	厚岸町真栄2丁目256番地	0153-52-6654	○	○
町外	赤石建設株式会社	浜中町浜中桜北19番地	0153-64-2231		○
	大倉工業株式会社	釧路市光陽町6番6号	0154-24-5176	○	○
	株式会社共立	釧路市松浦町11番3号	0154-22-0808	○	○
	株式会社クラシアン	札幌市東区東雁来6条2丁目7-10	0120-511-511	○	
	樺設備工業株式会社	釧路市貝塚2丁目6番25号	0154-43-1289	○	○
	株式会社鈴木設備工務店	釧路市芦野4丁目1番3号	0154-36-4281	○	
	総合設備株式会社	釧路市入江町7番27号	0154-25-3116	○	○
	第一水道工業株式会社	釧路市入江町8番5号	0154-23-3414	○	○
	大同工業株式会社	釧路市鳥取大通3丁目21番27号	0154-52-2291	○	○
	株式会社トラストワークス	釧路市桜ヶ岡7丁目11番16号	0154-92-3600	○	○
	株式会社中山工業	釧路市昭和中央1丁目18番2号	0154-53-3506	○	○
	農基開発株式会社	浜中町茶内橋北西84番地	0153-65-2525	○	
	株式会社丸八富士総合設備	釧路市鳥取北10丁目11番10号	0154-52-2511	○	○

(令和8年6月1日改正、五十音順)



いざというときに備えて飲料水を備蓄しましょう



地震などの災害時、蛇口から水が出なくなった場合、応急給水車などにより水をお配りします。しかし、道路が寸断して応急給水車の到着が遅れることや、悪天候などによって、必要な水をすぐにお届けできるとはかぎりません。

また、応急給水の行列に並び、ポリタンク等に入れた重い水を自宅まで持って帰ることは大変な労力です。

人が生命を維持するために必要な飲料水の量は、1人1日あたり3リットルといわれています。いざというときに備えて、3日分を目安として、日ごろからご家族の人数分の飲料水を備蓄しましょう。